

## 川崎市立川崎病院の概要

1 所在地 川崎市川崎区新川通 12 番 1 号

2 病床数(令和3年 10 月時点)

(1)許可病床数

713 床(一般:663 床、精神:38 床、感染症:12 床)

(2)病床利用率

67.4%(令和元年度実績) ※62.1%(令和3年 10 月実績)

3 診療科目 43診療科(令和3年 11 月時点)

4 1日平均患者数(※令和2年度実績)

(1)外来 1日平均 約 1100 人

(2)入院 1日平均 約 430 人

5 面会時間 …令和3年 11 月現在、コロナ感染対策のため面会制限を実施中

一般病棟	小児科病棟	NICU/GCU	ICU病棟
平日 14:00~20:00	15:00~20:00	11:30~16:30	14:00~20:00
土日祝 13:00~20:00		17:30~20:00	※短時間(30 分程度) の面会のみ

6 面会者数

(1)平日 1日平均 約 300 人(令和元年度実績)

※約 150 人(令和3年 10 月実績)

(2)土日祝 1日平均 約 200 人(令和元年度実績)

※約 100 人(令和3年 10 月実績)

※はコロナ感染対策のための面会制限時における実績

7 従事者数(令和3年 10 月時点)

約 1,780 人(全体)

(内訳)

川崎病院常勤職員・会計年度任用職員 約 1,240 人

委託業者職員 約 540 人

## 川崎市立川崎病院 1 階売店設備概要

### 1 店舗設備工事等について

運営事業者は、店舗の設備仕様等について、提案した計画内容に基づき設計図等を作成し、川崎市立川崎病院（以下「病院」という。）に提出すること。また、設備仕様は、川崎市の工事基準仕様書に準じた仕様により行うこと。

店舗設備工事については、病院と設計及び施工の協議を行ったうえ、病院の承認を得た後に着工すること。また、病院は、必要に応じて工事中若しくは終了後に検査を行う。

なお、売店エリア内の設備については、設備の設置者が、運営事業者であるか病院であるかを問わず、原則として運営事業者自らの負担と責任において維持管理を行うこと。

### 2 設備仕様

#### (1) 建築仕上

- 床 花崗岩
- 壁 軽量鉄骨下地・不燃ボード・つや消し塗装
- 天井 軽量鉄骨・化粧石膏ボード 2重貼り
- 平面積 80.27㎡（他に倉庫5.29㎡）

#### (2) 電気設備等

##### ア 電灯・コンセント、空調用電源設備

別途平面図に図示する位置に分電盤を設けてあり、容量等は次のとおりとする。

回路名称	回路種別	電源種別	使用回路数	予備回路数	備考
電灯・コン セント	一般電灯 1	1φ3w 100/200V	20A/100V×8	20A/100V×6	取引計器付
	一般電灯 1	1φ3w 100/200V			取引計器付
低圧動力	一般動力 3	3φ3w 200V			取引計器付

注：一部回路については、負荷側の容量が確認できないことから、盤とブレーカー設置は運営事業者側の施工となる。

##### イ 電話等通信設備

EPS より売店まで10P配線設置。  
各接続等については電話会社に依頼にすること。

##### ウ 消防用設備等

防災上必要な、自動火災報知設備や非常放送設備等は設置しているが、室内配置を変更する場合は、関係法令に基づき、適切な設備を設け、関係官庁へ手続きを遅滞なく行うこと。


#### (3) 空調・換気設備等

- 全館空調設備及び天埋ファンコイルユニット 2台設置
- ファンコイルユニット能力（1台） 冷房 1,680 kcal/h 暖房 1,940 kcal/h

(4) 給排水設備

排水 50φ 4箇所 東側に設置

給水 20φ 1箇所 北東側角に設置

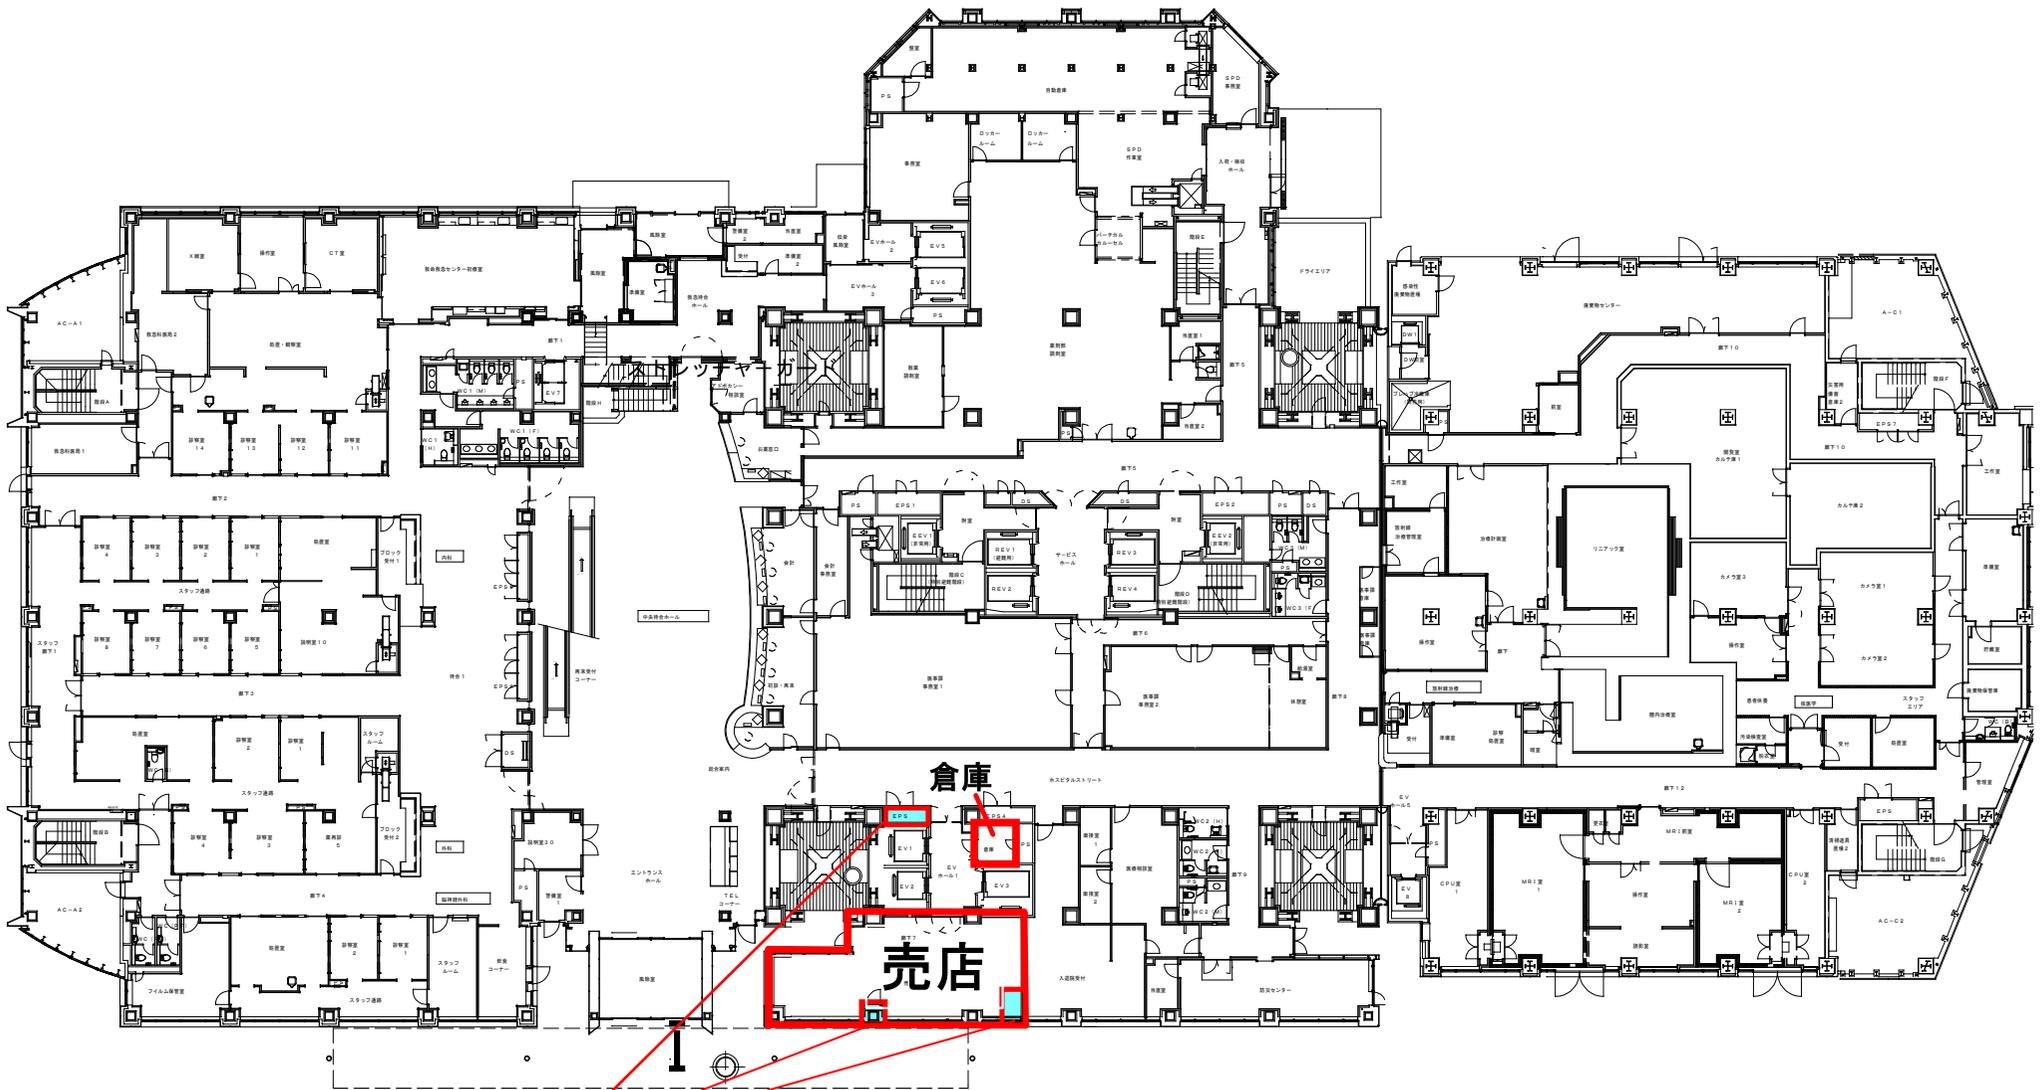

分電盤

1階平面図



## 川崎市立川崎病院 15階 レストラン設備概要

### 1 店舗設備工事等について

運営事業者は、店舗の設備仕様等について、提案した計画内容に基づき設計図等を作成し、川崎市立川崎病院（以下「病院」という。）に提出すること。また、設備仕様は、川崎市の工事基準仕様書に準じた仕様により行うこと。

店舗設備工事については、病院と設計及び施工の協議を行ったうえ、病院の承認を得た後に着工すること。また、病院は、必要に応じて工事中若しくは終了後に検査を行う。

なお、レストランエリア内の設備については、設備の設置者が、運営事業者であるか病院であるかを問わず、原則としてレストラン運営事業者自らの負担と責任において維持管理を行うこと。

### 2 設備仕様

#### (1) 建築仕上

床 フローリング

壁 軽量鉄骨下地・不燃ボード 2重貼り・つや消し塗装

天井 軽量鉄骨・化粧石膏ボード 2重貼り

平面積 318.6㎡（一般123.3㎡、職員123.3㎡、厨房72.0㎡）

#### (2) 電気設備等

ア 電灯・コンセント、空調用電源設備

別途平面図に図示する位置に分電盤を設けてあり、容量等は次のとおりとする。

回路名称	回路種別	電源種別	使用回路数	予備回路数	備考
電灯・コンセント	一般電灯 3	1φ3w 100/200V	20A/100V×14	20A/100V×2	取引計器付
	保安電灯 1	1φ3w 100/200V	20A/100V×3	20A/100V×3	取引計器付
低圧動力	一般動力 3	3φ3W 200V	20A/200V×6 30A/200V×3 40A/200V×2 50A/200V×1	20A/200V×2	取引計器付

イ 電話等通信設備

EPS よりレストランまで 10P 配線設置。

各接続等については電話会社に依頼にすること。

ウ 消防用設備等

防災上必要な、自動火災報知設備や消火設備、非常放送設備等は設置しているが、室内配置を変更する場合は、関係法令に基づき、適切な設備を設け、関係官庁へ手続きを遅滞なく行うこと。

#### (3) 空調・換気設備等

全館空調設備及び天埋ファンコイルユニット4台設置

ファンコイルユニット能力 冷房4, 440 kcal/h 暖房4, 500 kcal/h


(4) 給排水設備

排水 100φ 2箇所 東側に設置

給水 32φ 1箇所 北東側角に設置

給湯(往) 32φ 1箇所 北東側角に設置

給湯(還) 20φ 1箇所 北東側角に設置

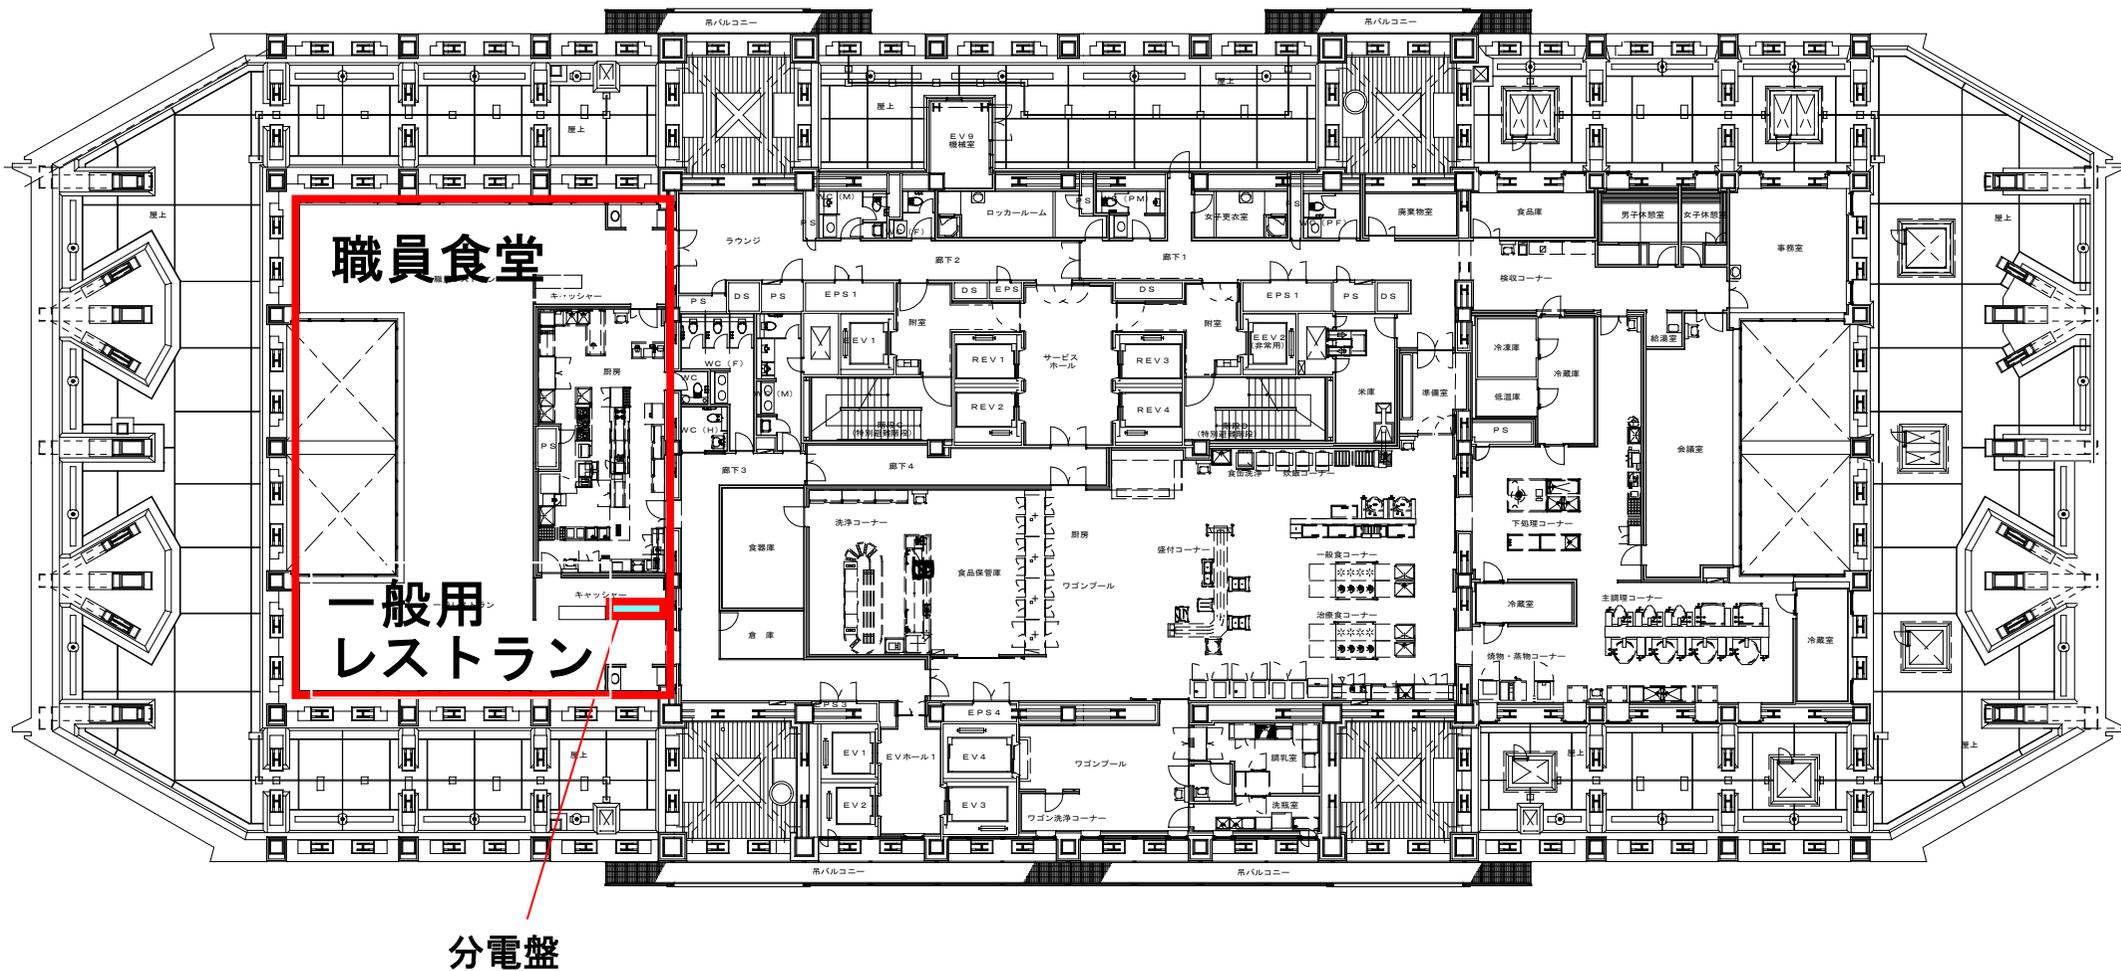

15階平面図

# 面会制限のお願い —2021年 10月—

当院は新型コロナウイルスの流行状況を踏まえ、最大限の感染予防対策を行っております。患者さんおよびそのご家族の皆さまには多大なるご不安とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

## 【面会者の制限について】

原則的にすべての病棟で面会を禁止としますが、下記の場合のみ特例として許可されます。

- ① 予約入院・退院の付き添い：患者さんお一人では困難な場合は1名のみ許可
- ② 緊急入院の付き添い：1名 複数名が来院されていても病棟へは1名のみ許可
- ③ 手術患者の当日待機：2名 あらかじめ病棟看護師に待機する方の名前と続柄をお伝えください。

場合によっては院外待機をお願いする場合がございます。

- ④ 手術や治療の説明：2名
- ⑤ 危篤患者の面会：看護師にご相談ください

付き添いをご希望される方は病棟看護師に付き添いする方の名前と続柄をお伝えください。

- ⑥ 小児科、NICU・GCUは、家族面会許可証をお渡しします。入院時に医師、看護師にご確認ください。
- ⑦ 産科病棟での赤ちゃんとお母さんへの面会は、出産2時間後にお父さんのみ可能です。

退院までにさらにお父さんのみ面会を希望される方は病棟にお尋ねください。

- ⑧ その他、医師が許可した場合

☆ **デイルームでの飲食はお控えください。やむを得ず飲食する際は「黙食」とし、すぐにマスクをつけてください**

## 【面会時の注意事項】

総合受付で必ず面会票をご記入いただくと共に、体温を測定させていただきます。

7:45～16:30はサーマルカメラが稼働しています。体温が37℃以下の方は、画面にグリーンで表示されますので、面会票に体温の記入は不要です。



1. 面会を許可した方に「面会入館証」をお渡ししますので、必ず首から下げて下さい。
2. 面会者は必ずマスクを装着し、他の患者とは接触しないでください。
3. 面会は15分以内にとどめ、カーテン内で小さい声でお話ください。
4. 病院に入るとき、または出るときは手指消毒を行ってください。
5. 患者さんにお届けしたいお荷物は8:00～20:00に総合受付でお預かりいたします。  
ただし、貴重品はお預かりできません。
6. なにかご質問がありましたら総合受付または警備員にお尋ねください。

今後の感染状況に応じて面会禁止に関連するお願いは変わりますので詳細は病棟で確認ください。